

Dátum	2025.03.17.
Protokoll sorszáma	2025_T2_12
Vizsgáló intézmén	Lambda-Messtechnik
Vizsgálati mellék	Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
Mérésfelépíté	Mérolap vízszintes behelyezése 500mm x 500mm-es mintalap
Szabványok	Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
Vizsgáló	Válint Péter

Mintamegjelölés	2025_T2_12	Mintalap méretek	
Mintalap származás	Austrotherm Kft. - Gyöngyös	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT- H80	Vastagság	50,1 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap elokezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Szárítás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomá 1000 Pa

2025_T2_12 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T2_25_H80.DBF
 2025.03.17. 14:32:17
 Po = 17,502°C Pu = 2,498°C
 lambda = 37,06 mW/(m*K)

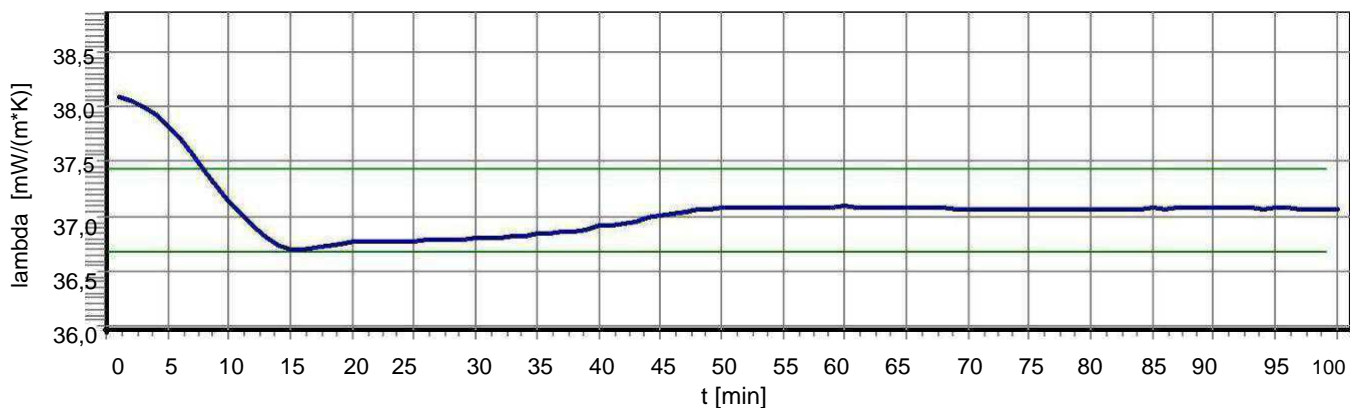

1. Mérés

Próbaszám	2025_T2_12
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	37,06
Hoellenállás [m,K/W]	1,3411

lambda-10 37,06 mW/(m*K)
R-10 1,3410 m²*K/
TK 0,0000 mW/(m*K²)