

Dátum	2024.12.09.
Protokoll sorszáma	2024_T2_50
Vizsgáló intézmén	Lambda-Messtechnik
Vizsgálati mellékl	Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
Mérésfelépít	Mérolap vízszintes behelyezése 500X500mm mintalap
Szabványok	Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
Vizsgáló	Válint Péter

Mintamegjelölés	2024_T2_50	Mintalap méretek	
Mintalap származá	Austrotherm Kft. - Gyöngyös	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Vastagság	49,1 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagsá	50 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:

Szárítás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomá 1000 Pa


2024_T2_50 bei 10°C

C:\Users\ATU-FEPE\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T2_24_H80.DBF

2024.12.09. 12:28:30

Po = 17,500°C Pu = 2,500°C

lambda = 37,00 mW/(m*K)

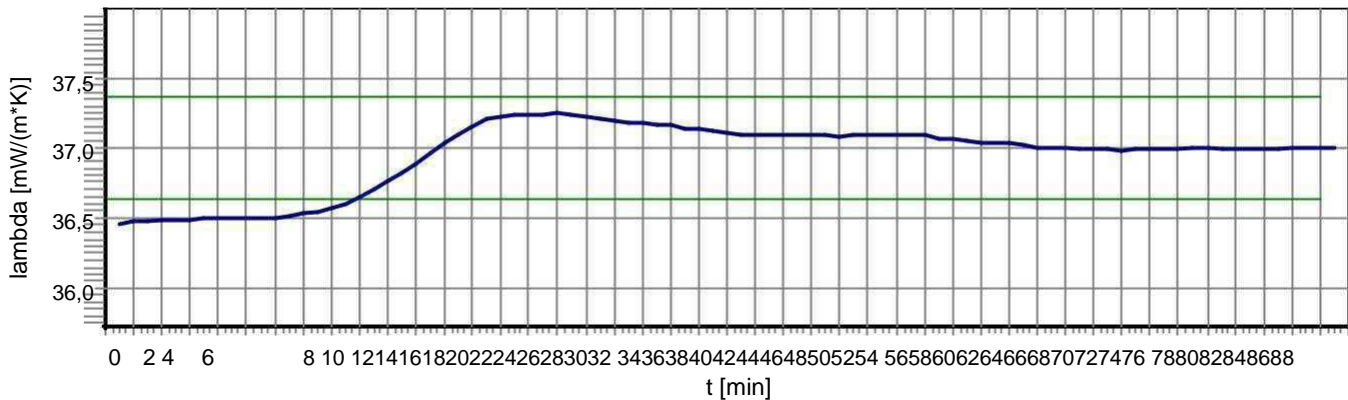

1. Mérés

Próbaszám	2024_T2_50
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	37
Hoellenállás [m _e K/W]	1,3243

lambda-10	37,00 mW/(m*K)
R-10	1,3240 m ² *K/
TK	0,0000 mW/(m*K ²)